



OZNACZENIE ZBIORNIKA	OWIR	SWIR
ŚREDNICA ZBIORNIKA WEWNĘTRZNA, [mm]	1500	1200
ŚREDNICA ZBIORNIKA ZEWNĘTRZNA, [mm]	1800	1500
WŁAZY, [mm]	Ø 800-1 szt.	Ø 800-1 szt.

SCHEMAT

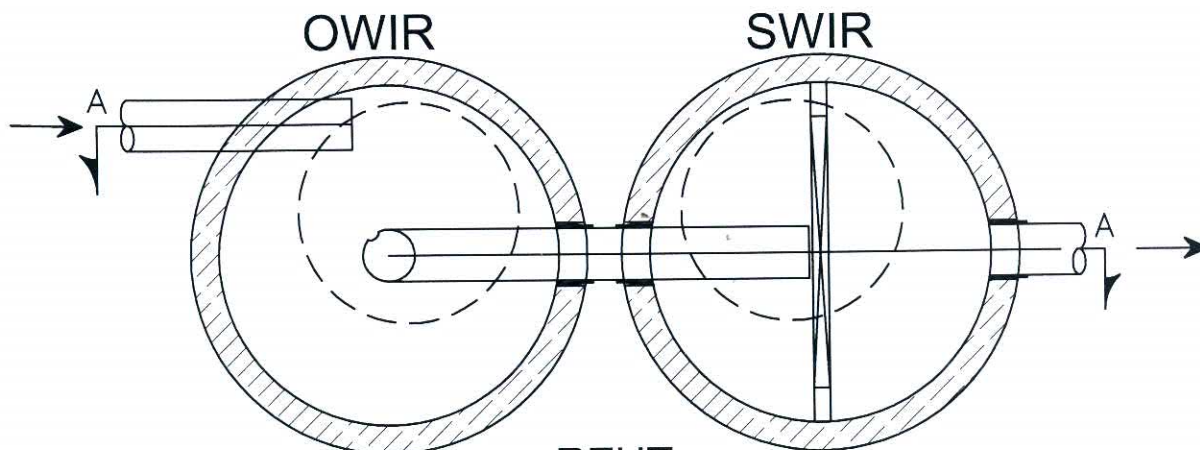

Rzędne umieszczone na karcie zostały założone na etapie wstępnego doboru i powinny zostać dostosowane do warunków lokalnych.

RZUT

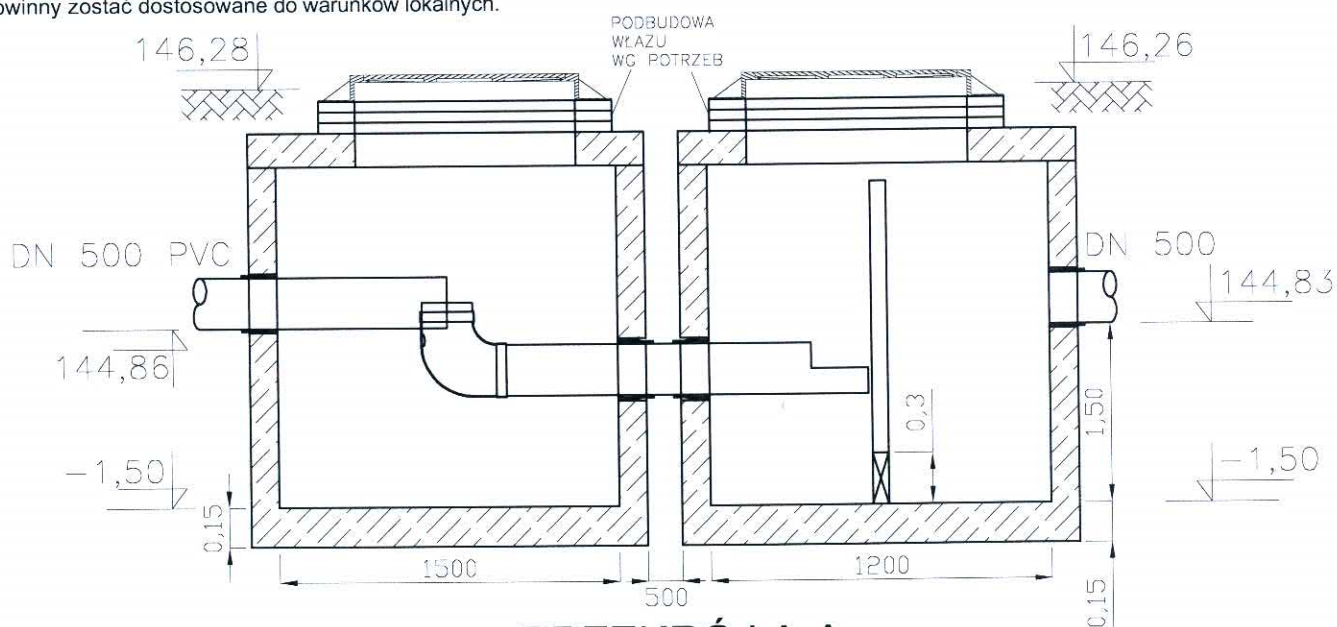

PRZEKRÓJ A-A

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	DROTECH sp. z o.o. ul. Ciołkowskiego 90 15-516 Białystok		
STADIUM	Skala 1 : 100/500		Rys. nr F
ADRES	Projekt wykonawczy	Osadnik V2B1-4	
TEMAT	Budowa kanalizacji deszczowej		
PROJEKTANT	Imię Nazwisko	Upr. Projekt. Inst. i sieci sanitarne Nr uprawn.	DATA
	Mikołaj Fiedoruk	BL - 198/89 BL - 234/76	15. 10. 2010
OPRACOWAŁ	Imię Nazwisko	DATA	PODPIS
	inż. Mariusz Walcko	15. 10. 2010	<i>Walcko</i>