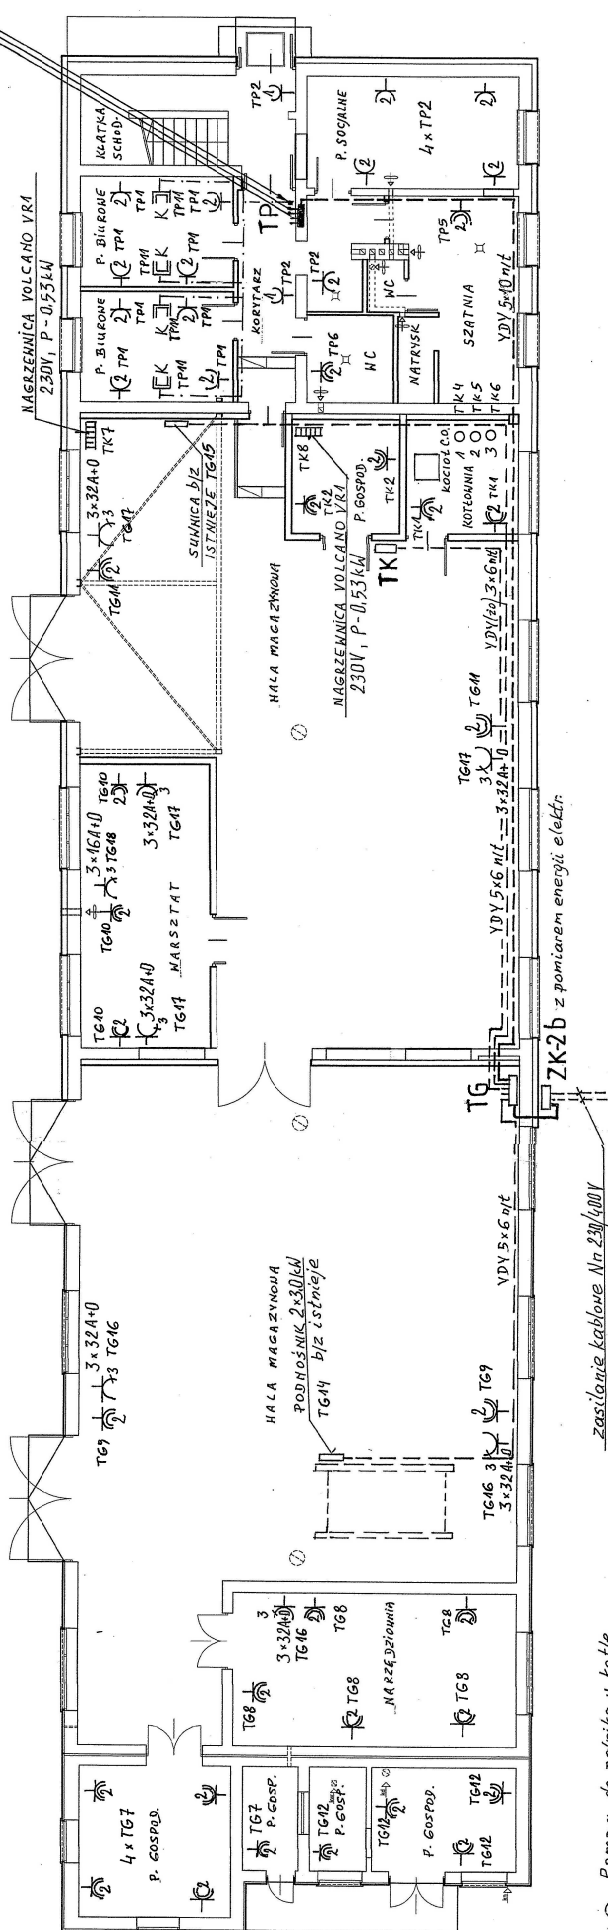


INSTALACJA OŚWIETLENIA PARTER

str.nr....

4x УТР категориі 6, 4 парове у листвіе нит

3xYDY(20)3x2,5w listuie n/t

$$V_{DV}(i_0)3(4) \times 4.5 \text{ u listwien/t}$$


Pompa do palnika v kotle

230V, P-126W
i.v. 230V, P-250W

i.v. zasobník vody, 230V, P=0.3kW

OCHRONA OD PORAŻEN PRĄDEM ELEKTRYCZNYM - SAMOCZYNNY WYŁĄCZANIE ZASILANIA W OKREŚLONYM CZASIE / w/g PN-92/E-05009/41 ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ OCHRONYCH PRZETĘŻNIOWYCH RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH. UKŁAD SECI 0N TN-C

[illegible]