

ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW TELEFONICZNYCH I KABLI ENERGETYCZNYCH DOZIEMNYCH

min. 0,8 m

min. 0,8 m od krawędzi wykopu
min. 1,5 m przy wykopie nieoszalowanym

A-A

A/

I 100


druł stal. $\phi 6$

max. 10 m

korytka z desek
kabel, telefon, doziemny

głębokość ziemna ~ 10 m
głębokość ziemna

A/

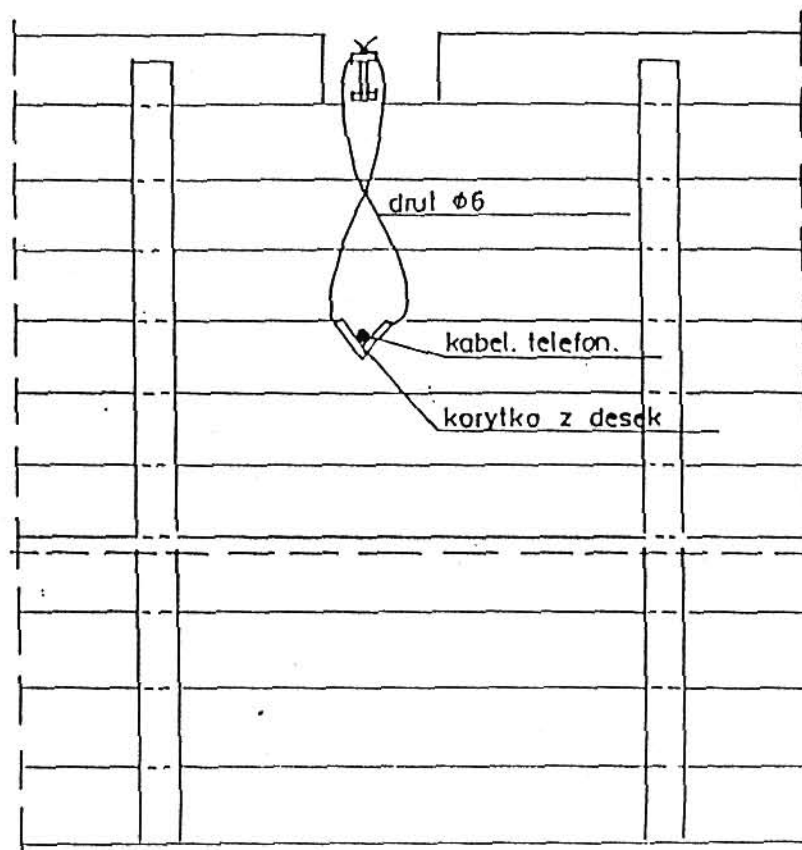

BRANŻA S	ZNAK	OBIEKT: DR. WÓJ.
	NR 681, M. POSWIĘTNE	
P.W.	KAN. DESZCZOWA	
	STADIUM NR. ARK.	
		148/19