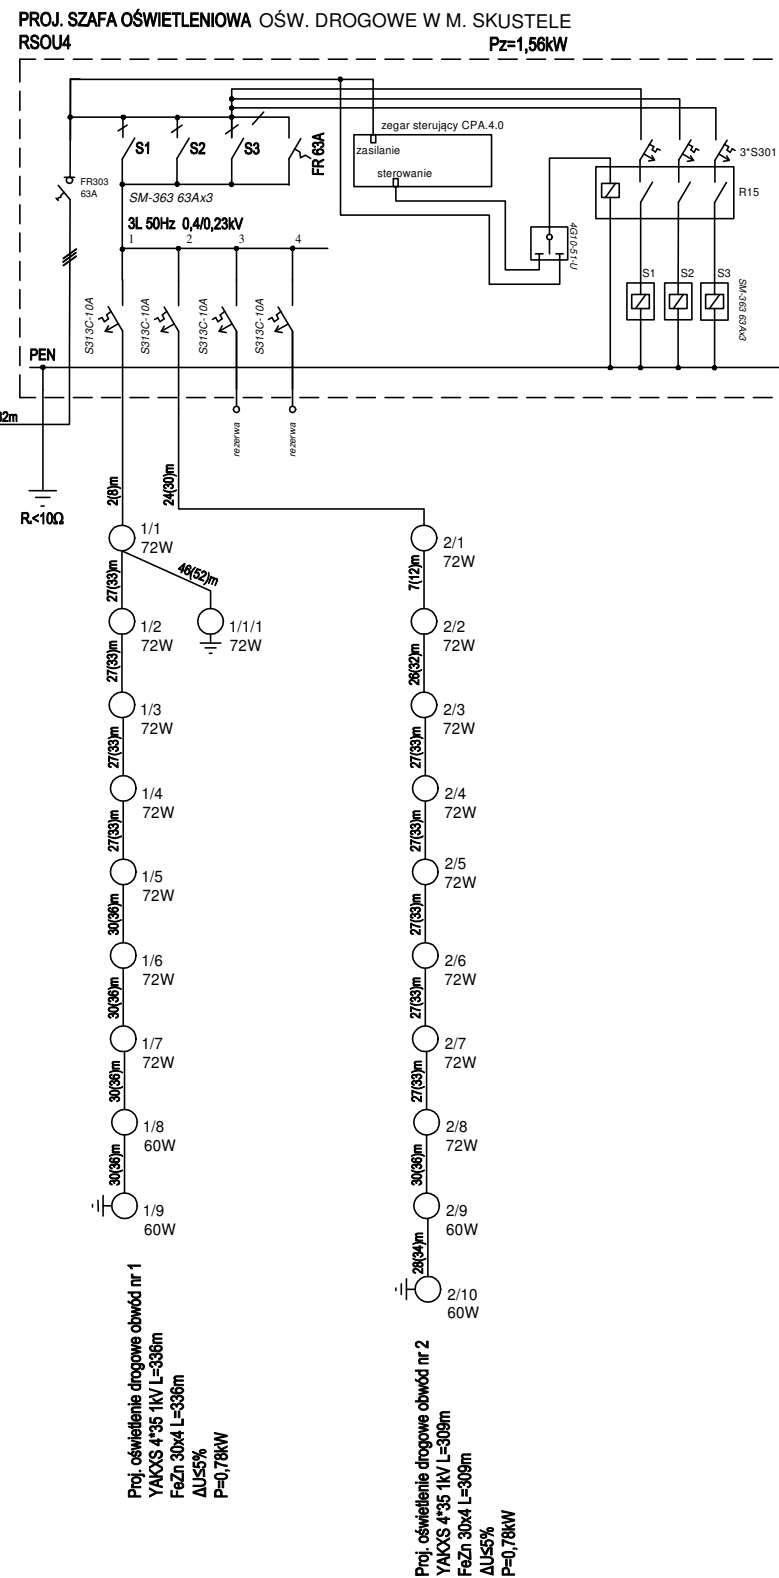


[illegible]



**0,4/0,23kV SZYBKE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
UKŁAD TN-C**



ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków
tel./fax (12) 267-23-33, 269-65-40
e-mail: biuro@ek-kom.pl, www.ek-kom.pl, www.edroga.pl

Nazwa opracowania:
**Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653
 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi
 i niezbędną infrastrukturą na odcinku Suwałki - Sejny.
 Część III-rozbudowa DW 653 na odcinku Pawłówka - Sejny**

| | |
|----------------|---|
| Tytuł rysunku: | Schemat zasilania oświetlenia w m. Skustełe Gmina Krasnopol |
|----------------|---|

| <i>Funkcja</i> | <i>Imię i nazwisko</i> | <i>Specjalność</i> | <i>Nr uprawnień</i> | <i>Podpis</i> | <i>Stadium</i> | <i>Skala</i> |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---|----------------|--------------|
| <i>Projektował</i> | mgr inż. Michał Żarnota | instalacyjna | SLK/2013/P00E/07 |  | PW | / |
| <i>Sprawdził</i> | mgr inż. Wiesław Żołnowski | instalacyjna | SLK/2829/P00E/09 |  | Branża | Nr rysunku |
| — | — | — | — | — | energetyczna | EO-3.2 |
| — | — | — | — | — | | |
| Kraków, wrzesień 2012r. | | | <i>Umowa nr</i> | WZP.3326/11 | | |

EO-3.2